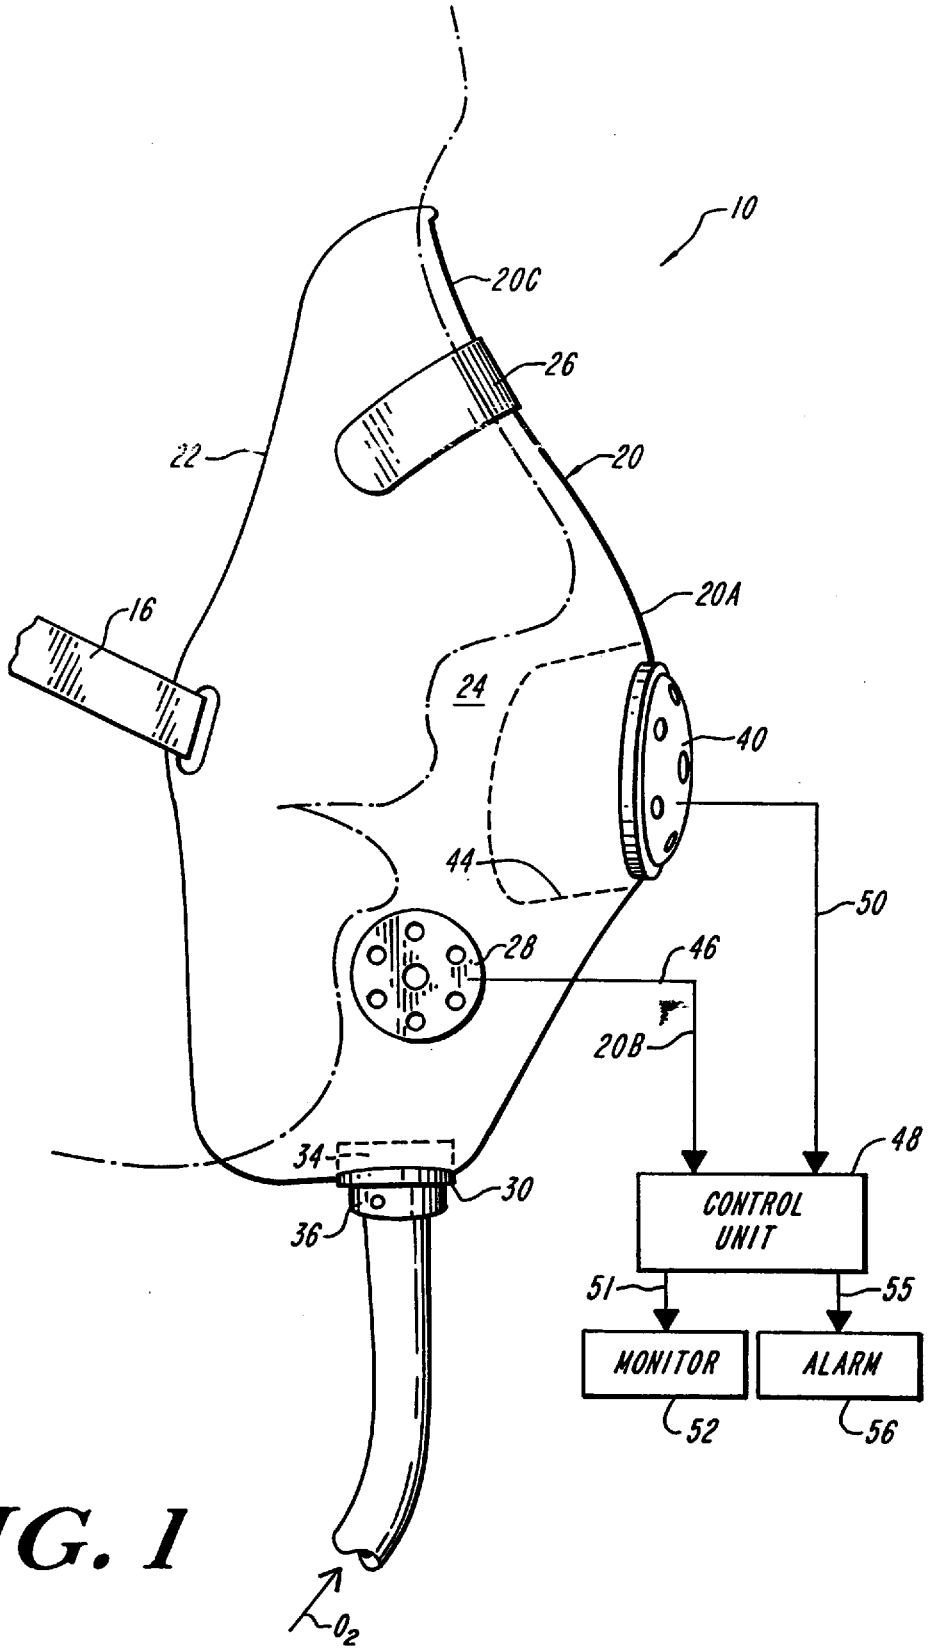
10
20C
26
22
20
20A
16
24
40
44
50
28
46
20B
48
34
30
36
CONTROL UNIT
51
55
MONITOR
ALARM
52
56
O_2

FIG. 1